


TILBAGESUG

Hævertvirkning forårsaget af undertryk i ledningsnettet




Ved tilbagesug/hævert hvor der kun er risiko for atmosfærisk tilbageløb, Kan der anvendes en vakumbryder – eks. type DC (kategori 5/ $p = atm.$)

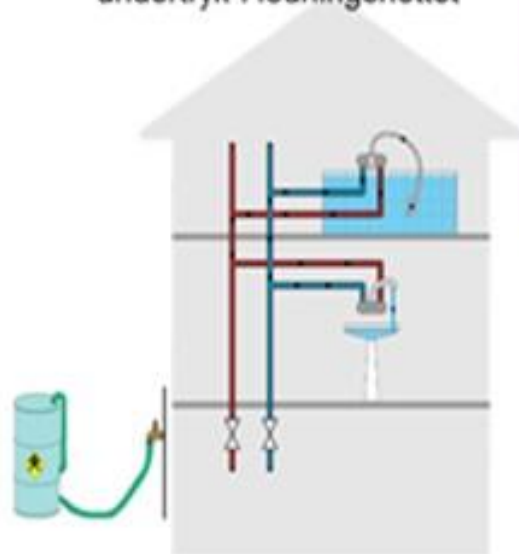

TILBAGTRYK

Forårsaget af en fejkobling eller "midlertidig tilslutning"

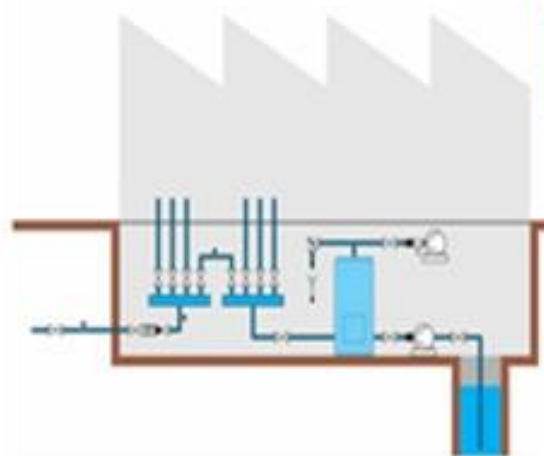

Men hvis der er risiko for tilbagetryk (eksempelvis tilslutning af en højtryksrenser, pumper m.v.), så er vakumbryderen ikke tilstrækkelig og der skal istedet anvendes en sikringstype som også sikrer imod risikoen for tilbagetryk

