

EVOHOME SYSTEMSTYRING:

Evohome betjeningsenhed og Styrerelæboks


Funktionsbeskrivelse af Styrerelæboks for varmepumper type BDR91T1004 og Evohome betjeningspanel ATC928G3000.

Styreboxen kan bruges til tænd/sluk af varmepumper.




Systemstyring -valg:

I denne menu vælges, hvilken systemenhed man ønsker at tilkoble.

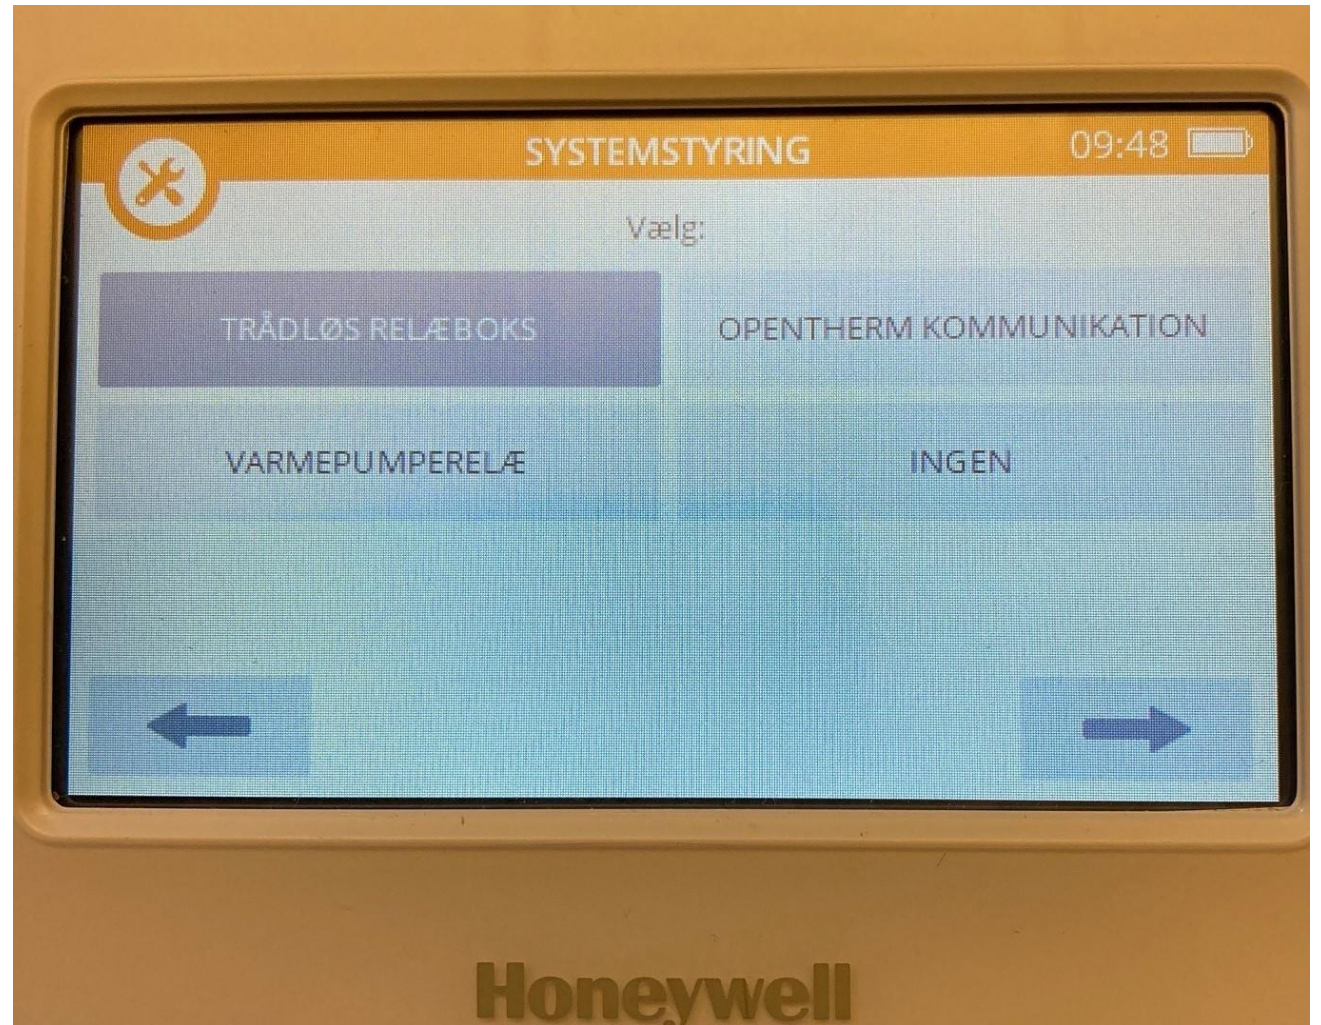

System enheder:

I dette oversigtsbillede er vist hvilke enheder man har valgt.

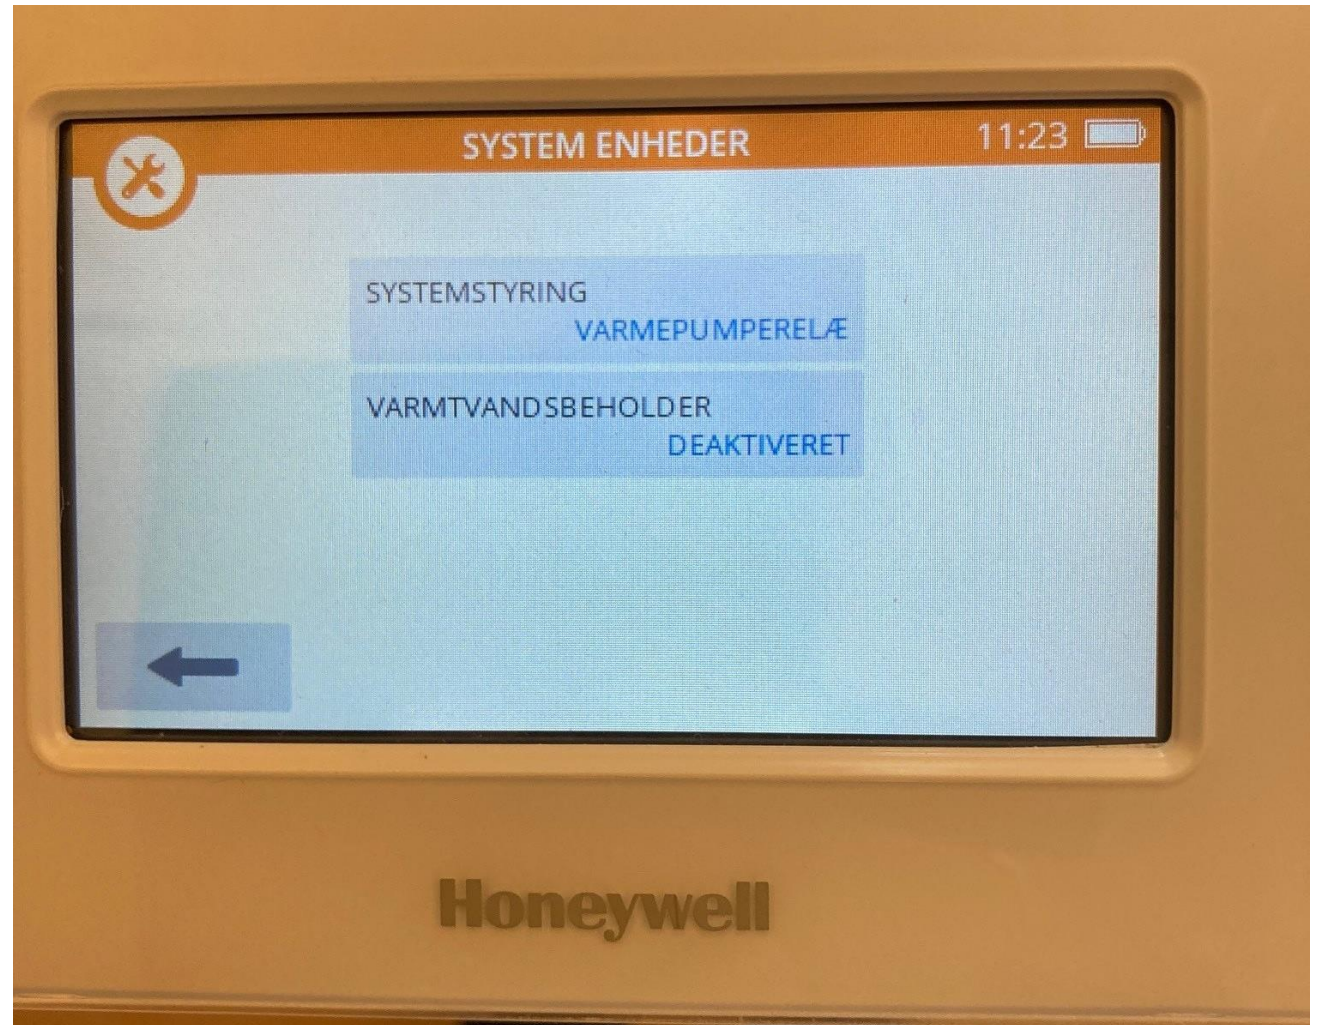

System parametre:

I denne menu vises de forskellige parametre for den valgte enhed:

Intern følerkalibrering = Føler kalibrering for betjeningspanelet (-3 - +3 C)

Reguleringscyklus = Hvor mange gange /time må den tilsluttede enhed indkøbes (1 til 9)

Minimum Driftstid = min tid tilsluttet enhed er tændt (1-5-10-15-20-25-30 minutter)

Minimum Fra Tid = min tid enheden er frakoblet (0-5-10)

Nøddrift = Gælder for relæboksene som styrer varmen, ved svigt i det trådløse signal

Nøddrift tilstand deaktiveret: Relæ slukket

Nøddrift tilstand aktiveret: Relæ Tændt: 20%, Relæ slukket 80%

