



INSTRUCTIONS

Type VTH-6202

67230A 10/17 - (KHE)



- English
- Deutsch
- Français
- Svenska
- Norsk
- Dansk

English

INTRODUCTION

VTH-6202 is an electric sensor for measuring organic components of air. The sensor communicates via RS485 RTU Modbus and is primarily intended for measuring air quality in ventilation systems. It is used for monitoring, control and regulation purposes together with an electronic controller, e.g. in PLC, BMS or SCADA systems. All commands and data exchanged between the VTH-6202 and the controller are sent as digital values via the RS485 RTU Modbus protocol. The integrated Modbus communication makes VTH-6202 attractive for integration with system solutions from OJ Electronics such as OJ-Air2 or GreenZone™.

PRODUCT PROGRAMME

Type	Product
VTH-6202	VOC sensor with Modbus

INSTALLATION

VTH-6202 sensors are installed in the ventilation duct using the accompanying bracket, which must be attached to a firm, level surface by means of two screws (fig. 4). The 18-30 V DC supply voltage (24 V DC nominal voltage) is provided via the Modbus connection. VTH-6202 has a pre-fitted 7000 mm cable (fig. 5), which is equipped with a standard RJ12 connector (fig. 3). The cable may be extended to as much as 50 m without any negative effects on measuring accuracy. The surrounding EMC environment must, however, be taken into account and must be capable of being defined as low. To extend the cable, use a crossover Category 3 extension cable, RJ12-RJ12, 6P6C. The sensor should be installed in such a way that the air flow in the duct can pass unhindered through the measuring hole at the end of the sensor, which should be aligned parallel to the air flow. Although the VTH-6202 is not affected by the position in which it is installed, it should not be installed in an upright position with the cable downwards as this may cause moisture to accumulate in the sensor (fig. 2).

TECHNICAL DATA

Supply voltage.....	18-30 V DC, nominal 24 V DC, via Modbus
Consumption.....	0.13W @ 24V
Modbus	RS-485, 24 V DC, RJ12 connector (6P6C)
Modbus protocol.....	38.4 kBaud, 1 start bit, 8 data bits, 1-2 stop-, no parity
Modbus address VTH-6202	Hex=6E / Dec=110
Modbus connection	1 x RJ12 6/6 connector
Cable length, pre-fitted.....	7000 mm
Max. cable length.....	50 m (in low EMC environment)
Measuring range.....	450-2000 ppm CO ₂ equivalent
Measuring accuracy	±300 ppm (450 - 2000 ppm)
Ambient temperature.....	0 – 50 °C
Ambient humidity	5 – 95% RH
Storage temperature.....	-25 – 50 °C
Flow rate.....	>0 m/s
Startup time.....	5 min
Response time.....	<5 min
Enclosure rating, inside duct.....	IP32 (EN 60529)
Enclosure rating, outside duct.....	IP54 (EN 60529)
Dimensions.....	(see figs 1 & 2)
Weight	175 g

MODBUS

Modbus protocol

The communication protocol is: 38.4 kBaud, 1 start bit, 8 data bits, 2 stop bits and no parity.

Modbus addresses

VTH-6202 has the following fixed Modbus address: 0x6E (hex) / 110 (dec). See the table for a list of available registers.

SERVICE AND MAINTENANCE

VTH-6202 contains no components which require service or maintenance. The measuring hole at the end of the sensor must, however, be kept free of dust and dirt so as to allow the free and unobstructed passage of air through the hole.

Please contact your supplier if faults arise.

DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

Help protect the environment by disposing of the packaging and redundant products in an environmentally responsible manner.

Product disposal

Products marked with this symbol must not be disposed of together with household refuse but must be delivered to a waste collection centre in accordance with applicable local regulations.



OJ Electronics A/S

Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
Tel. +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
oj@ojelectronics.com · www.ojelectronics.com

CE MARKING

OJ Electronics A/S hereby declares that the product is manufactured in accordance with Council Directive 04/31/EEC (and subsequent amendments) on electromagnetic compatibility.

Applied standards

EN 61000-6-2:2005 Electromagnetic compatibility (EMC).
EN 61000-6-3:2007 Electromagnetic compatibility (EMC).

Holding register

0x03: Read

0x06: Write Single

0x10: Write Multiple

Register	Function	Range	Resolution	Unit	Remarks
1	Minimum PPM	0-65535	1	PPM	0% of VOC value
2	Maximum PPM	0-65535	1	PPM	100% of VOC value

Input register

0x04: Read

Register	Function	Range	Resolution	Unit	Remarks
1	Component name	22	-	-	Fixed value
2	Application ID	4	-	-	Fixed value
3	Software version	100 -	0.01	-	VOC sensor version
4	Hardware version	100 -	0.01	-	VOC sensor version
5	VOC level	450-32767	1	PPM	Available 15 minutes after power has been connected.
6	VOC status	Bit position	Status		
		0x0001	ALARM		No answer from sensor element.
		0x0002	ERROR		Sensor element returns error.
		0x0004	IDLE		VOC value not yet available.
		0x0008	OUT OF RANGE		VOC value outside measuring range.
		0x0100	INTERNAL		Only used for testing purposes.
7	VOC percentage	0-100%	0.01	%	Percentage in relation to min. and max. PPM. Available 15 minutes after power has been connected.

TROUBLESHOOTING

Symptom	Cause	Action
No communication between controller and VTH-6202	Broken or poor connection	Check that cable and connectors are connected properly. Check that any joints and extension cable are connected properly.
	Wrong Modbus address	Set the correct Modbus address and the correct Modbus communication parameters in the receiving unit. VTH-6202 has Modbus address 110 Dec.
	Wrong Modbus communication parameters	Set the correct Modbus address and the correct Modbus communication parameters in the receiving unit. Communication parameters for VTH-6202 are 38.4 kBaud, 1 start bit, 8 data bits, 2 stop bits and no parity.
	Defective receiving unit	Replace receiving unit.
	Defective VTH-6202	Replace VTH-6202.
Incorrect VOC measurement	Self-calibration not completed	During start-up the sensor element can take up to seven days for self-calibration. This also applies when there is a power outage. Wait until self-calibration is completed.
	Measuring hole in VTH-6202 is dirty or the free, unobstructed passage of air through the hole is impeded in some other way	Remove dirt or other material preventing free, unobstructed passage of air through the measuring hole.
	Incorrect positioning of VTH-6202 within the duct	Check the physical position of VTH-6202 within the duct. Wherever possible, the VTH-6202 measuring hole should be positioned close to the centre of the duct. The sensor should be installed in such a way that the air flow in the duct can pass unhindered through the measuring hole at the end of the sensor, which should be aligned parallel to the air flow.
	Defective VTH-6202	Replace VTH-6202.

Deutsch

ALLGEMEINES

VTH-6202 ist ein elektrischer Fühler zur Messung organischer Bestandteile in der Luft. Der Fühler kommuniziert über RS485 Modbus RTU und eignet sich vor allem für Messungen in Lüftungsanlagen. Er kommt in Zusammenhang mit der Überwachung, Kontrolle und Regelung über einen elektronischen Regler, z. B. in einer SPS-, BMS- oder SCADA-Anlage zum Einsatz. Alle Kommandos und Daten zwischen VTH-6202 und der Regeleinheit werden als digitale Werte per RS485-Modbus-RTU-Protokoll gesandt. Mit integrierter Modbus-Kommunikation ist der VTH-6202 besonders für den Einsatz in Systemlösungen von OJ Electronics, zum Beispiel OJ-Air2 oder GreenZone™ geeignet.

PRODUKTPROGRAMM

Typ	Produkt
VTH-6202	VOC-Fühler mit Modbus

INSTALLATION

Die VTH-6202-Baureihe ist im Lüftungskanal mit der mitgelieferten Montagekonsole zu montieren, die auf einer ebenen und festen Unterlage mit zwei Schrauben zu befestigen ist (Abb. 4). Die Spannungsversorgung ist 18-30 V= (Nennwert 24 V=), die über den Modbus-Anschluss erfolgt. VTH-6202 ist mit einem 7000 mm langen Kabel vorkonfektioniert (Abb.5), das mit einem Standard-RJ12-Stecker versehen ist (Abb. 3). Das Anschlusskabel kann ohne nachteiligen Einfluss auf die Messgenauigkeit mit bis zu 50 m verlängert werden, vorausgesetzt, die umgebenden EMV-Bedingungen sind als niedrig einzustufen. Zur Verlängerung des Kabels kann ein Cat3-Twisted-Pair-Verlängerungskabel, RJ12-RJ12 6P6C benutzt werden. Die Messöffnung an der Spitze des Fühlers ist so zu montieren, dass der Luftstrom im Kanal ungehindert durch die parallel zum Luftstrom liegende Öffnung geleitet wird. VTH-6202 wird von der Montageposition nicht beeinflusst, allerdings soll ein stehender Einbau mit Kabeleinführung nach unten vermieden werden, da dies zu Feuchtigkeitsansammlung im Fühler führen kann (Abb. 2).

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	18-30 V=, Nennwert 24 V=, über Modbus
Verbrauch.....	0,13 W bei 24 V
Modbus	RS-485, 24V=, RJ12-Stecker (6P6C)
Modbus-Protokoll.....	38,4 kBaud, 1 Startbit, 8 Datenbits, 1-2 Stopbits, kein Paritätsbit
Modbus-Adresse VTH-6202.....	Hex=6E / Dez=110
Modbus-Anschluss	1 x RJ12 6/6-Steckverbindung
Kabellänge, vorkonfektioniert.....	7000 mm
Max. Kabellänge.....	50 m (bei niedrigem EMV-Niveau)
Messbereich	450-2000 ppm CO ₂ -Äquivalent
Messgenauigkeit	±300 ppm (450 bis 2000 ppm)
Umgebungstemperatur	0 bis 50 °C
Umgebungsfürchtigkeit	5 bis 95 % rF
Lagertemperatur	-25 bis 50 °C
Strömungsmenge	>0 m/s
Anlaufzeit	5 min
Reaktionsdauer	<5 min
Schutzart, im Kanal	IP32 (EN60529)
Schutzart, außerhalb des Kanals.....	IP54 (EN60529)
Abmessungen	(siehe Abb. 1 und 2)
Gewicht	175 g

MODBUS

Modbus-Protokoll

Kommunikationsprotokoll: 38,4 kBaud, 1 Startbit, 8 Datenbits, 2 Stopbits und keine Parität.

Modbus-Adressen

VTH-6202 hat feste Modbus-Adresse 0x6A (hex) / 110 (dez). Siehe Tabelle mit Übersicht der verfügbaren Datensätze.

SERVICE UND WARTUNG

VTH-6202 enthält keine Komponenten, für die Service oder Instandhaltung erforderlich ist. Doch ist die Messöffnung an der Spitze des Fühlers von Staub und Schmutz freizuhalten, um eine unbehinderte Passage durch sie zu gewährleisten.

Bei Problemen bitte mit dem Zulieferer Kontakt aufnehmen.

UMWELT UND ENTSORGUNG

Helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen durch umweltgerechte Entsorgung der Verpackung und von gebrauchten Produkten.

Entsorgung des gebrauchten Produkts

Produkte mit dieser Kennzeichnung dürfen nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden, sondern sind gemäß den geltenden lokalen Vorschriften gesondert einzusammeln.



OJ Electronics A/S
Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
Tel. +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
oj@ojelectronics.com · www.ojelectronics.com

CE-KENNZEICHNUNG

OJ Electronics A/S erklärt in Eigenverantwortung, dass dieses Produkt die EU-Richtlinie 04/31/EWG und spätere Änderungen über elektromagnetische Verträglichkeit erfüllt.

Angewandte Standards

EN 61000-6-2:2005 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).
EN 61000-6-3:2007 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).

Holding register

0x03: Read

0x06: Write Single

0x10: Write Multiple

Register	Funktion	Bereich	Auflösung	Einheit	Bemerkungen
1	Minimale PPM	0 – 65535	1	PPM	0 % des VOC-Werts
2	Maximale PPM	0 – 65535	1	PPM	100 % des VOC-Werts

Input register

0x04: Read

Register	Funktion	Bereich	Auflösung	Einheit	Bemerkungen
1	Komponentenname	22	-	-	Fester Wert
2	Anwendungs-ID	4	-	-	Fester Wert
3	Software-Version	100 -	0.01	-	Version des VOC-Fühlers
4	Hardware-Version	100 -	0.01	-	Version des VOC-Fühlers
5	VOC-Niveau	450-32767	1	PPM	Verfügbar 15 Minuten nach Anschluss an Spannungsversorgung.
6	VOC-Status	Bit-Position	Status		
		0x0001	ALARM		Keine Antwort vom Fühlerelement.
		0x0002	ERROR		Fühlerelement meldet Fehler zurück
		0x0004	IDLE		VOC-Wert noch nicht verfügbar
		0x0008	OUT OF RANGE		VOC-Wert außerhalb des Messbereichs
		0x0100	INTERNAL		Dient nur für Testzwecke
7	VOC-Prozent	0 bis 100 %	0.01	%	Prozentsatz in Bezug auf die min. und max. PPM. Verfügbar 15 Minuten nach Anschluss an Spannungsversorgung.

FEHLERSUCHE

Symptom	Ursache	Behebung
Keine Kommunikation zwischen Regler und VTH-6202	Unterbrochene oder schlechte Verbindung	Kabel und Steckverbindungen auf korrekten Anschluss kontrollieren. Verbindungen und evtl. Verlängerungskabel auf korrekten Anschluss kontrollieren.
	Falsche Modbus-Adresse	Die korrekte Modbus-Adresse und die korrekten Modbus-Kommunikationsparameter in der Empfängereinheit einstellen. VTH-6202 hat Modbus-Adresse 110 dez.
	Falsche Modbus-Kommunikationsparameter	Die korrekte Modbus-Adresse und die korrekten Modbus-Kommunikationsparameter in der Empfängereinheit einstellen. Die Kommunikationsparameter für VTH-6202 sind 38,4 kBaud, 1 Startbit, 8 Datenbits, 2 Stoppbits und keine Parität.
	Defekte Empfängereinheit	Empfängereinheit austauschen.
	Defekter VTH-6202	VTH-6202 austauschen.
Abweichende VOC-Messung	Selbstkalibrierung nicht abgeschlossen	Bei der Inbetriebnahme benötigt das Fühlerelement bis zu sieben Tagen zur Selbstkalibrierung. Dies gilt auch bei Stromausfällen. Warten Sie den Abschluss der Selbstkalibrierung ab.
	Messöffnung im VTH-6202 ist verschmutzt oder die Passage durch die Messöffnung ist auf andre Weise behindert.	Ggf. Schmutz oder anderes die freie Passage durch die Messöffnung behinderndes Material entfernen.
	Falsche Platzierung des VTH-6202 im Kanal	Die physische Positionierung des VTH-6202 im Kanal kontrollieren. Die Messöffnung an der Spitze des VTH-6202 ist soweit möglich in der Mitte des Kanals zu platzieren. Die Messöffnung an der Spitze des Fühlers ist so zu montieren, dass der Luftstrom im Kanal ungehindert durch die parallel zum Luftstrom liegende Öffnung geleitet wird.
	Defekter VTH-6202	VTH-6202 austauschen.

Français

INTRODUCTION

VTH-6202 est une sonde électrique qui mesure les composants organiques de l'air. La sonde communique via RS485 RTU Modbus et sa fonction première est de mesurer la qualité de l'air dans les systèmes de ventilation. Elle est utilisée pour des besoins de mesure, contrôle et régulation avec un contrôleur électrique, c.-à-d. des systèmes API, BMS ou SCADA. Toutes les commandes et données échangées entre la VTH-6202 et le contrôleur sont transmises comme valeurs numériques via le protocole RS485 RTU Modbus. La communication Modbus intégrée rend la VTH-6202 active pour son intégration avec des solutions de système d'OJ Electronics comme OJ-Air2 ou GreenZone™.

GAMME DE PRODUITS

Type	Produit
VTH-6202	Sonde VOC avec Modbus

INSTALLATION

Les sondes VTH-6202 sont installées dans le conduit de ventilation en utilisant le support fourni qui doit être fixé sur une surface solide et de niveau à l'aide de deux vis (fig. 4). La tension d'alimentation de 18-30 V CC (tension nominale 24 V CC) est fournie par la connexion Modbus. La VTH-6202 est préassemblée avec un câble de 7000 mm (fig. 5) qui est muni d'un raccord standard RJ12 (fig. 3). Le câble peut être allongé jusqu'à 50 m sans effets négatifs sur la précision de la mesure. L'environnement CEM doit, cependant, être considéré et doit pouvoir être défini comme faible. Pour allonger le câble, utilisez un câble d'extension à croisement de catégorie 3, RJ12-RJ12, 6P6C. La sonde doit être installée de telle façon que le flux d'air dans le conduit passe librement dans le trou de mesure au bout de la sonde qui devrait être alignée de façon parallèle au flux d'air. Bien que la VTH-6202 ne soit pas affectée par la position dans laquelle elle est installée, il est recommandé de ne pas installer la sonde dans une position verticale avec le câble vers le bas puisque cette position peut causer l'accumulation d'humidité dans la sonde (fig. 2).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation.....	18-30 V CC, nominale 24 V CC, via Modbus
Consommation.....	0.13W @ 24V
Modbus	RS-485, 24 V CC, raccord RJ12 (6P6C)
Protocole Modbus.....	38,4 kBd, 1 bit de départ, 8 bits de données, 1 ou 2 bits d'arrêt, pas de bit(s) de parité
Adresse Modbus VTH-6202	Hex-6E / Dec=110
Connexion Modbus	Raccord 1 x RJ12 6/6
Longueur de câble, préassemblé	7000 mm
Longueur max. de câble.....	50 m (dans un environnement à faible CEM)
Plage de mesure.....	450-2000 ppm CO ₂ équivalent
Précision de mesure.....	±300 ppm (450 - 2000 ppm)
Température ambiante.....	0 – 50 °C
Humidité de l'air ambiant	5 – 95 %RH
Température stockage.....	-25 – 50 °C
Débit	>0 m/s
Durée démarrage.....	5 min
Temps de réponse.....	<5 min
Classe de cabinet, dans le conduit	IP32 (EN 60529)
Classe de cabinet, à l'extérieur du conduit.....	IP54 (EN 60529)
Dimensions.....	(voir fig. 1 & 2)
Poids.....	175 g

MODBUS

Protocole Modbus

Le protocole de communication est : 38,4 kBd, 1 bit de départ, 8 bits de données, 2 bits d'arrêt, pas de parité.

Adresses Modbus

La VTH-6202 possède l'adresse permanente Modbus suivante : 0x6E (hex) / 110 (dec). Voir le tableau pour une liste des registres disponibles.

SERVICE ET ENTRETIEN

La VTH-6202 ne comporte aucun composant qui requiert un entretien ou une maintenance. Le trou de mesure au bout de la sonde doit cependant être maintenu libre de poussière et de saleté afin de permettre un passage libre et non obstrué de l'air dans le trou.

Veuillez communiquer avec votre fournisseur si un défaut apparaît.

MISE AU REBUT ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Aidez à protéger l'environnement en rebutant l'emballage et les produits superflus d'une façon favorable à l'environnement.

Mise au rebut de produits

Les produits identifiés par ce symbole ne doivent pas être rebutés avec les déchets domestiques, mais doivent être livrés à un centre de collecte de déchets conformément aux règlements locaux applicables.



OJ ELECTRONICS A/S

Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
Tél. : +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
oj@ojelectronics.com · www.ojelectronics.com

HOMOLOGATION CE

OJ Electronics A/S déclare par la présente que le produit est fabriqué conformément à la Directive 04/31/CE du conseil (et des amendements subséquents) à propos de la compatibilité électromagnétique.

Normes appliquées

EN 61000-6-2: Compatibilité électromagnétique 2005 (CEM)
EN 61000-6-3: Compatibilité électromagnétique 2007 (CEM)

Holding register

0x03: Lecture

0x06: Write Single

0x10: Write Multiple

Registre	Fonction	Plage	Résolution	Groupe	Remarques
1	PPM minimum	0-65535	1	PPM	0 % de valeur VOC
2	PPM maximum	0-65535	1	PPM	100 % de valeur VOC

Input register

0x04: Lecture

Registre	Fonction	Plage	Résolution	Groupe	Remarques
1	Nom du composant	22	-	-	Valeur fixe
2	ID de l'application	4	-	-	Valeur fixe
3	Version du logiciel	100 -	0,01	-	Version de la sonde VOC
4	Version du matériel	100 -	0,01	-	Version de la sonde VOC
5	Niveau VOC	450-32767	1	PPM	Disponible 15 minutes après la coupure de l'alimentation.
6	État VOC	Position de bit	État		
		0x0001	ALARME		Pas de réponse de la sonde.
		0x0002	ERROR		La sonde retourne une erreur.
		0x0004	IDLE		Valeur VOC pas encore disponible.
		0x0008	OUT OF RANGE		Valeur VOC hors de la plage de mesure.
		0x0100	INTERNAL		Utilisé uniquement pour des essais.
7	Pourcentage VOC	0-100%	0,01	%	Pourcentage en relation avec min. et max. PPM. Disponible 15 minutes après la coupure de l'alimentation.

DIAGNOSTIC DE PANNES

Symptôme	Cause	Action
Pas de communication entre le contrôleur et la VTH-6202	Connexion interrompue ou mauvaise	Vérifiez que le câble et les raccords sont adéquatement raccordés.
		Vérifiez que les joints et le câble d'extension sont adéquatement raccordés.
	Mauvaise adresse Modbus	Réglez la bonne adresse Modbus et les paramètres de communication Modbus dans le module de réception. La VTH-6202 possède l'adresse Modbus 110 Dec.
	Mauvais paramètres de communication Modbus	Réglez la bonne adresse Modbus et les paramètres de communication Modbus dans le module de réception. Les paramètres de communication pour la VTH-6202 sont 38,4 kBd, 1 bit de départ, 8 bits de données, 2 bits d'arrêt, pas de parité.
	Module de réception défectueux	Remplacez le module de réception.
	VTH-6202 défectueuse	Remplacez la VTH-6202.
Mauvaises mesures VOC	Auto-calibrage non effectué	Lors du démarrage, le capteur passe sept jours à l'auto-calibrer. Ceci est également le cas en cas de panne de courant. Attendez que l'auto-calibrage soit terminé.
	Le trou de mesure dans la VTH-6202 est sale ou le libre passage de l'air par le trou est affecté d'une autre façon.	Enlevez les saletés ou autres matériaux empêchant un passage non obstrué de l'air par le trou de mesure.
	Position incorrecte de la VTH-6202 dans le conduit	Vérifiez la position réelle de la VTH-6202 dans le conduit. Autant que possible, le trou de mesure de la VTH-6202 doit être positionné près du centre du conduit. La sonde doit être installée de telle façon que le flux d'air dans le conduit passe librement dans le trou de mesure au bout de la sonde qui devrait être alignée de façon parallèle au flux d'air.
	VTH-6202 défectueuse	Remplacez la VTH-6202.

Svenska

ALLMÄNT

VTH-6202 är en elektrisk givare för mätning av organiska komponenter i luft. Givaren kommunicerar via RS485 MTU Modbus och kan i första hand användas för mätningar i en ventilationsanläggning. Den används i samband med övervakning, styrning och reglering via en elektronisk styrenhet, t.ex. PLC-, BMS- eller SCADA-system, och alla kommandon och data mellan VTH-6202 och styrenheten skickas som digitala värden via RS485 RTU Modbus-protokoll. Den integrerade Modbus-kommunikationen gör VTH-6202 attraktiv för integrering i systemlösningar från OJ Electronics, t.ex. OJ-Air2 eller GreenZone™.

PRODUKTPROGRAM

Typ	Produkt
VTH-6202	VOC-givare med Modbus

INSTALLATION

VTH-6202-serien monteras i ventilationskanalen med den medföljande monteringskonsolen, som ska fästas på ett plant och fast underlag med två skruvar (fig. 4). Matningsspänningen är 18 – 30 V DC, nominellt 24 V DC, som matas via Modbusanslutningen. VTH-6202 levereras med 7 000 mm kabel (fig. 5), som är monterad med en standard RJ12 anslutningskontakt (fig. 3). Anslutningskabeln kan förlängas upp till 50 m utan att det påverkar mät noggrannheten. Man ska dock ta hänsyn till den omgivande EMC-miljön, som ska kunna definieras som låg. Vid skarvning av kabeln kan man använda en korsad kategori 3 skarvkabel, RJ12-RJ12, 6P6C. Mäthålet i givarens spets ska monteras så att luftflödet i kanalen leds obehindrat genom mäthålet, som ska vara parallellt med luftflödet. VTH-6202 påverkas inte av monteringsläget, men den får inte monteras stående med kabeln i gången nedåt, eftersom det kan medföra att fukt samlas i givaren (fig. 2).

TEKNISKA DATA

Strömförserjning.....	18 – 30 V DC, nominellt 24 V DC via Modbus
Användning.....	0,13W @ 24V
Modbus	RS485, 24 V DC, RJ12-kontakt (6P6C)
Modbusprotokoll ..	38,4 kBaud, 1 start-, 8 data-, 1-2 stopp-, ingen/inga paritetsbit(ar)
Modbus-adress VTH-6202.....	Hex = 6E / Dec = 110
Modbus-anslutning	1 x RJ12 6/6-kontakt
Kabellängd, förkonfekterad	7 000 mm
Max kabellängd	50 m (i lågt EMC-miljö)
Mätområde	450 – 2 000 ppm CO ₂ -ekvivalent
Mät noggrannhet	±300 ppm (450 – 2000 ppm)
Omgivningstemperatur	0 – 50 °C
Omgivningsfukt	5 – 95 %RH
Förvaringstemperatur	-25 – 50 °C
Flöde.....	> 0 m/s
Starttid.....	< 5 min
Reaktionstid.....	< 5 min
Kapslingsklass i kanal	IP32 (SS-EN60529)
Kapslingsklass utanför kanal.....	IP54 (SS-EN 60529)
Mått	(se fig. 1 och 2)

Vikt..... 175 g

MODBUS

Modbusprotokoll

Kommunikationsprotokollet är: 38,4 kBaud, 1 startbit, 8 databitar, 2 stoppbiter och ingen paritet.

Modbus-adresser

VTH-6202 har fast Modbus-adress 0x6E (hex) / 110 (dec). Tabellen visar en översikt över tillgängliga register.

SERVICE OCH UNDERHÅLL

VTH-6202 innehåller inga komponenter som kräver service eller underhåll. Dock ska mäthålet i givarens spets hållas fritt från damm och smuts, så att det är fri och obehindrad passage genom mäthålet.

Kontakta leverantören om det uppstår problem.

MILJÖ OCH AVFALLSHANtering

Hjälp till att skydda miljön genom att ta hand om emballage och använda produkter enligt gällande miljöföreskrifter.



Bortskaffning av produkten

Produkter med detta märke får inte slängas som vanliga hushållssopor. De ska samlas in på särskilt sätt enligt gällande nationella och lokala miljöskyddsbestämmelser.

OJ Electronics A/S

Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
Tel. +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
oj@ojelectronics.com · www.ojelectronics.com

CE-MÄRKNING

OJ Electronics A/S förklarar under eget ansvar att denna produkt uppfyller Rådets Direktiv 04/31/EG och efterföljande ändringar om elektromagnetisk kompatibilitet.

Använda normer

SS-EN 61000-6-2:2005 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
SS-EN 61000-6-3:2007 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Holding register

0x03: Read

0x06: Write Single

0x10: Write Multiple

Register	Funktion	Område	Upplösning	Enhet	Kommentar
1	Minimum PPM	0 – 65 535	1	PPM	0 % av VOC-värde
2	Maximum PPM	0 – 65535	1	PPM	100 % av VOC-värde

Input register

0x04: Read

Register	Funktion	Område	Upplösning	Enhet	Kommentar
1	Komponentnamn	22	-	-	Fast värde
2	Applikations-ID	4	-	-	Fast värde
3	Programversion	100 -	0,01	-	Version av VOC-givare
4	Hårvetuversion	100 -	0,01	-	Version av VOC-givare
5	VOC-nivå	450-32767	1	PPM	Tillgänglig 15 minuter efter anslutning av matningsspänningen.
6	VOC-status	Bit-position	Status		
		0x0001	ALARM		Inget svar från givarelementet.
		0x0002	ERROR		Givarelementet returnerar fel.
		0x0004	IDLE		VOC-värde ännu inte tillgängligt.
		0x0008	OUT OF RANGE		VOC-värde utanför mätområdet.
		0x0100	INTERNAL		Används bara i testsyften.
7	VOC-procent	0 – 100 %	0,01	%	Procent i förhållande till min och max PPM. Tillgänglig 15 minuter efter anslutning av matningsspänningen.

FELSÖKNING

Symptom	Orsak	Åtgärd
Ingen kommunikation mellan regulatorn och VTH-6202.	Bruten eller dålig anslutning.	Kontrollera anslutningen via kabeln och kontakten.
		Kontrollera att kopplingar och eventuell skarvkabel är korrekta.
	Fel Modbusadress.	Ställ in den korrekta Modbus-adressen och de korrekta Modbus-kommunikationsparametrarna i mottagarenheten. VTH-6202 har Modbus-adressen 110 Dec.
	Felaktiga Modbus-kommunikationsparametrar.	Ställ in korrekt Modbus-adress och korrekta Modbus-kommunikationsparametrar i mottagarenheten. Kommunikationsparametrar för VTH-6202 är 38,4 kBaud, 1 startbit, 8 databitar, 2 stoppbit och ingen paritet.
	Defekt mottagarenhet.	Byt mottagarenheten.
	Defekt VTH-6202	Byt VTH-6202.
Avvikande VOC-mätning.	Självkalibrering ej slutförd	Vid start ska flödeselementet användas upp till sju dygn för självkalibrering. Detta gäller även vid strömbrott. Invänta slutförande av självkalibrering.
	Mäthålet i VTH-6202 är smutsigt, eller det är på annat sätt inte fri och obehindrad passage genom mäthålet.	Ta bort eventuell smuts eller annat material som hindrar fri och obehindrad passage genom mäthålet.
	Felaktig placering av VTH-6202 i kanalen.	Kontrollera den fysiska placeringen av VTH-6202 i kanalen. Mäthålet i VTH-6202 ska, så långt som möjligt, placeras mitt i kanalen. Mäthålet i givarens spets ska monteras så att luftflödet i kanalen leds obehindrat genom mäthålet, som ska vara parallellt med luftflödet.
	Defekt VTH-6202	Byt VTH-6202.

Norsk

GENEREKT

VTH-6202 er en elektrisk føler for måling av organiske komponenter i luft. Føleren kommuniserer via RS485 RTU Modbus og er primært egnet til måling i et ventilasjonsanlegg. Den benyttes i forbindelse med overvåkning, kontroll og regulering via en elektronisk regulator, f. eks. et PLC-, BMS- eller SCADA-system, og alle kommandoer og data mellom VTH-6202 og regulatorenheten sendes som digitale verdier via RS485 RTU Modbus-protokoll. Den integrerte Modbus-kommunikasjonen gjør VTH-6202 gunstig for integrering i systemløsninger fra OJ Electronics, f.eks. OJ-Air2 eller GreenZone™.

PRODUKTPROGRAM

Type	Produkt
VTH-6202	VOC-føler med Modbus

INSTALLASJON

VTH-6202-serien monteres på ventilasjonskanalen med den medfølgende montasjekonsollen som festes til et plant og fast underlag med 2 skruer (fig. 4). Matespenningen er 18-30 V DC, nominelt 24 V DC, som leveres gjennom Modbus-tilkoblingen. VTH-6202 er forkonfeksjonert med 7000 mm kabel (fig. 5) som er montert med et standard RJ12 tilkoblingsstøpsel (fig. 3). Tilkoblingskabelen kan forlenges inntil 50 m uten at det har innflytelse på målenøyaktigheten, men man må ta hensyn til det omkringliggende EMC-miljøet, som må kunne defineres som lavt. Til å forlenge kablene kan det brukes et krysset kategori 3 forlengerledd, RJ12-RJ12, 6P6C. Målehullet i spissen av føleren skal monteres slik at luftstrømmen i kanalen ledes uhindret igjennom målehullet, som skal være parallelt med luftstrømmen. VTH-6202 påvirkes ikke av monteringsstillingen, men må ikke monteres stående med kabelinnføringen ned, siden det kan medføre at det samler seg fukt i føleren (fig. 2).

TEKNISKE DATA

Matespenning.....	18-30 V DC, nominelt 24 V DC via Modbus
Forbruk.....	0,13 W ved 24 V
Modbus	RS-485, 24 V DC, RJ12-støpsel (6P6C)
Modbus-protokoll.....	38,4 kBaud, 1 start-, 8 data-, 1-2 stopp-, ingen paritetsbit(er)
Modbus-adresse VTH-6202	Heks.=6E / Des.=110
Modbus-tilkobling	1 x RJ12 6/6-kontakter
Kabellengde, forkonfeksjonert	7000 mm
Maks. kabellengde	50 m (i lavt EMC-miljø)
Måleområde.....	450 – 2000 ppm CO ₂ -ekvivalent
Målenøyaktighet	±300 ppm (450–2000 ppm)
Omgivelsestemperatur	0–50 °C
Omgivelsesfuktighet.....	5–95 % RH
Lagringstemperatur	-25–50 °C
Flytmengde.....	>0 m/s
Oppstartstid	5 min.
Reaksjonstid.....	<5 min.
Kapslingsklasse, i kanal	IP32 (EN60529)
Kapslingsklasse, utenfor kanal	IP54 (EN60529)
Dimensjoner	(se fig. 1 og 2)
Vekt.....	175 g

MODBUS

Modbus-protokoll

Kommunikasjonsprotokollen er: 38,4 kbaud, 1 startbit, 8 databit, 2 stoppbit og ingen paritet.

Modbus-adresser

VTH-6202 har fast Modbus-adresse 0x6E (heks.) / 110 (des.). Se tabell for oversikt over tilgjengelige registre.

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

VTH-6202 inneholder ingen komponenter som krever service eller vedlikehold. I midlertid må målehullet i spissen av føleren holdes fritt for stov og smuss slik at det er fri og uhindret passasje gjennom målehullet.

Kontakt vennligst leverandøren i tilfelle av problemer.

MILJØ OG AVHENDING AV AVFALL

Vær med på å beskytte miljøet ved å avhende emballasje og brukte produkter på en miljøriktig måte.

Avhending av produktet

Produkter med dette merket må ikke avhendes som alminnelig husholdningsavfall, men må samles inn særskilt i henhold til gjeldende lokale regler.



OJ Electronics A/S

Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg

Tel. +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13

oj@ojelectronics.com · www.ojelectronics.com

CE-MERKING

OJ Electronics A/S erklærer herved at dette produktet oppfyller Rådets Direktiv 04/31/EØF og senere endringer om elektromagnetisk kompatibilitet.

Benyttede standarder

EN 61000-6-2:2005 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

EN 61000-6-3:2007 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Holding register

0x03: Read

0x06: Write Single

0x10: Write Multiple

Register	Funksjon	Område	Oppløsning	Enhet	Kommentar
1	Minimum PPM	0 – 65535	1	PPM	0 % av VOC-verdi
2	Maksimum PPM	0 – 65535	1	PPM	100 % av VOC-verdi

Input register

0x04: Read

Register	Funksjon	Område	Oppløsning	Enhet	Kommentar
1	Komponentnavn	22	-	-	Fast verdi
2	Applikasjons-ID	4	-	-	Fast verdi
3	Programvareversjon	100 -	0.01	-	Versjon av VOC-føler
4	Maskinwareversjon	100 -	0.01	-	Versjon av VOC-føler
5	VOC-nivå	450-32767	1	PPM	Tilgjengelig 15 minutter etter tilkobling av strøm.
6	VOC-status	Bit-posisjon	Status		
		0x0001	ALARM		Ikke svar fra følerelement.
		0x0002	ERROR		Følerelement returnerer feil
		0x0004	IDLE		VOC-verdi enda ikke tilgjengelig
		0x0008	OUT OF RANGE		VOC-verdi utenfor måleområde
		0x0100	INTERNAL		Brukes kun til testformål
7	VOC-prosent	0 - 100 %	0,01	%	Prosent i forhold til min. og maks. PPM. Tilgjengelig 15 minutter etter tilkobling av strøm.

FEILSØKING

Symptom	Årsak	Handling
Ingen kommunikasjon mellom regulator og VTH-6202	Avbrutt eller dårlig kontakt	Kontroller kabel og kontakter for korrekt tilkobling. Kontroller skjøter og ev. forlengerledd for korrekt tilkobling.
	Feil Modbus-adresse	Innstill den korrekte Modbus-adressen, og de korrekte Modbus-kommunikasjonsparametene i mottakerenheten. VTH-6202 har Modbus-adresse 110 Des.
	Feilaktige Modbus-kommunikasjonsparametere	Innstill den korrekte Modbus-adressen og de korrekte Modbus-kommunikasjonsparametene i mottakerenheten. Kommunikasjonsparametre for VTH-6202 er 38,4 kbaud, 1 startbit, 8 databit, 2 stoppbit og ingen paritet.
	Defekt mottakerenhet	Bytt mottakerenheten.
	Defekt VTH-6202	Bytt VTH-6202.
	Egenkalibrering ikke fullført	Ved oppstart kan følerelementet bruke opptil sju døgn på egenkalibrering. Det gjelder også ved strømbrudd. Vent til egenkalibreringen er fullført.
Avvikende VOC-måling	Målehullet i VTH-6202 er skittent, eller det er på annen måte ikke fri og uhindret passasje gjennom målehullet.	Fjern ev. smuss eller annet materiale som hindrer fri og uhindret gjennomgang gjennom målehullet.
	Feil plassering av VTH-6202 i kanal	Kontroller fysisk plassering av VTH-6202 i kanalen. Målehullet i spissen av VTH-6202 må, om det er mulig, plasseres i midten av kanalen. Målehullet i spissen av føleren skal monteres slik at luftstrømmen i kanalen ledes uhindret igjennom målehullet, som skal være parallelt med luftstrømmen.
	Defekt VTH-6202	Bytt VTH-6202.

Dansk

GENEREKT

VTH-6202 er en elektrisk sensor til måling af organiske komponenter i luft. Føleren kommunikerer via RS485 RTU Modbus og er primært anvendelig til målinger et ventilationsanlæg. Den anvendes i forbindelse med overvågning, i kontrol og regulering via en elektronisk regulator, eks. PLC-, BMS- eller SCADA-system, og alle kommandoer og data mellem VTH-6202 og regulatorenhenen sendes som digitale værdier via RS485 RTU Modbus-protokol. Den integrerede Modbus-kommunikation gør VTH-6202 attraktiv til integration i systemløsninger fra OJ Electronics, f.eks. OJ-Air2 eller GreenZone™.

PRODUKTPROGRAM

Type	Produkt
VTH-6202	VOC føler med Modbus

INSTALLATION

VTH-6202 serien monteres på ventilationskanalen med den medfølgende montagekonsol, som fastgøres til et plant og fast underlag med 2 skruer (fig. 4). Forsyningsspændingen er 18-30 V DC, nominelt 24 V DC, som forsynes gennem Modbus-tilslutningen. VTH-6202 er forkonfigureret med 7000 mm kabel (fig. 5), der er monteret med et standard RJ12-tilslutningsstik (fig. 3). Tilslutningskablet kan forlænges indtil 50 m, uden at det har indflydelse på målenøjagtigheden; dog skal der tages hensyn til det omkringliggende EMC-miljø, som skal kunne defineres som lavt. Til forlængelse af kablet kan benyttes et krydset kategori 3 -forlængerled, RJ12-RJ12, 6P6C. Målehullet i spidsen af føleren skal monteres således, at luftstrømmen i kanalen ledes uhindret igennem målehullet, der skal være parallelt med luftstrømmen. VTH-6202 påvirkes ikke af monteringsstillingen, men må ikke monteres stående med kabelindføringen nedad, da det kan medføre, at der samler sig fugt i føleren (fig. 2).

TEKNISKE DATA

Forsyningsspænding	18-30 V DC, nominelt 24 V DC via Modbus
Forbrug	0.13W @ 24V
Modbus	RS-485, 24 V DC, RJ12-stik (6P6C)
Modbus-protokol.....	38,4 kBaud, 1 start-, 8 data-, 1-2 stop-, ingen paritetsbit(s)
Modbus-adresse VTH-6202	Hex=6E / Dec=110
Modbus-tilslutning.....	1 x RJ12 6/6-stikforbindelser
Kabellængde, forkonfigureret.....	7000 mm
Maks. kabel længde.....	50 m (i lavt EMC-miljø)
Måleområde	450 – 2000 ppm CO ₂ -ækvivalent
Målenøjagtighed	±300 ppm (450 - 2000 ppm)
Omgivelsestemperatur	0 – 50 °C
Omgivelsesfugtighed.....	5 – 95 %RH
Opbevaringstemperatur.....	-25 – 50 °C
Flowmængde.....	> 0 m/s

Holding register

0x03: Read

0x06: Write Single

0x10: Write Multiple

Register	Funktion	Område	Opløsning	Enhed	Kommentar
1	Minimum PPM	0 – 65535	1	PPM	0% af VOC værdi
2	Maksimum PPM	0 – 65535	1	PPM	100% af VOC værdi

Input register

0x04: Read

Register	Funktion	Område	Opløsning	Enhed	Kommentar
1	Komponent navn	22	-	-	Fast værdi
2	Applikations ID	4	-	-	Fast værdi
3	Software version	100 -	0.01	-	Version af VOC sensor
4	Hardware version	100 -	0.01	-	Version af VOC sensor
5	VOC niveau	450-32767	1	PPM	Tilgængelig 15 minutter efter tilslutning af forsyning.
6	VOC status	Bit position	Status		
		0x0001	ALARM		Ingen svar fra sensor element.
		0x0002	ERROR		Sensor element returner fejl
		0x0004	IDLE		VOC værdi endnu ikke tilgængelig
		0x0008	OUT OF RANGE		VOC værdi uden for måleområde
		0x0100	INTERNAL		Bruges kun til test formål
7	VOC Procent	0 - 100%	0.01	%	Procent i forhold til min og max PPM. Tilgængelig 15 minutter efter tilslutning af forsyning.

Opstartstid.....	5 min
Reaktionsstid.....	<5 min
Kapslingsklasse, i kanal	IP32 (EN60529)
Kapslingsklasse, uden for kanal.....	IP54 (EN60529)
Dimensioner	(se fig. 1 & 2)
Vægt	175 g

MODBUS

Modbus-protokol

Kommunikationsprotokollen er: 38,4 kBaud, 1 startbit, 8 databits, 2 stopbit og ingen paritet.

Modbus-addresser

VTH-6202 har fast Modbus-adresse 0x6E (hex) / 110 (dec). Se tabel for oversigt over tilgængelige registre.

SERVICE OG VEDLIGEHOLD

VTH-6202 indeholder ingen komponenter, der kræver service eller vedligehold. Dog skal målehullet i spidsen af føleren holdes fri for stov og snavs, således at der er fri og uhindret passage gennem målehullet.

Kontakt venligst leverandøren i tilfælde af problemer.

MILJØ OG BORTSKAFFELSE

Hjælp med at beskytte miljøet ved at bortskaffe emballage og brugte produkter på en miljørigtig måde.



Bortskaffelse af produktet

Produkter med dette mærke må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt i henhold til gældende lokale regler.

OJ Electronics A/S

Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
Tel. +45 73 12 13 14 · Fax +45 73 12 13 13
oj@ojelectronics.com · www.ojelectronics.com

CE-MÆRKNING

OJ Electronics A/S erklærer under ansvar, at dette produkt opfylder Rådets Direktiv 04/31/EØF og efterfølgende ændringer om elektromagnetisk kompatibilitet.

Benyttede standarder

EN 61000-6-2:2005 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
EN 61000-6-3:2007 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

FEJLFINDING

Symptom	Årsag	Handling
Ingen kommunikation mellem regulator og VTH-6202	Afbrudt eller dårlig forbindelse	Kontroller kabel og stikforbindelser for korrekt forbindelse.
		Kontroller samlinger og evt. forlængerled for korrekt forbindelse.
	Forkert Modbus-adresse	Indstil den korrekte Modbus-adresse og de korrekte Modbus kommunikationsparametre i modtageenheden. VTH-6202 har Modbus-adresse 110 Dec.
	Forkerte Modbus-kommunikationsparametre	Indstil den korrekte Modbus-adresse og de korrekte Modbus-kommunikationsparametre i modtageenheden. Kommunikationsparametre for VTH-6202 er 38,4 kBaud, 1 startbit, 8 databits, 2 stopbit og ingen paritet.
	Defekt modtageenhed	Udskift modtageenheden.
Afvigende VOC måling	Defekt VTH-6202	Udskift VTH-6202.
	Selv-kalibrering ikke fuldført	Ved opstart skal folorelementet bruge op til syv døgn til selv-kalibrering. Dette gør sig også gældende ved strømudfald. Afvent fuldførelse af selv-kalibrering.
	Målehullet i VTH-6202 er snavset, eller der er på anden måde ikke fri og uhindret passage gennem målehullet.	Fjern evt. snavs eller andet materiale, som hindrer fri og uhindret gennemgang gennem målehullet.
	Forkert placering af VTH-6202 i kanal	Kontroller fysisk placering af VTH-6202 i kanalen. Målehullet i spidsen af VTH-6202 skal, så vidt det er muligt, placeres i midten af kanalen. Målehullet i spidsen af føleren skal monteres således, at luftstrømmen i kanalen ledes uhindret igennem målehullet, der skal være平行 med luftstrømmen.
	Defekt VTH-6202	Udskift VTH-6202.

Fig. 1 Application example

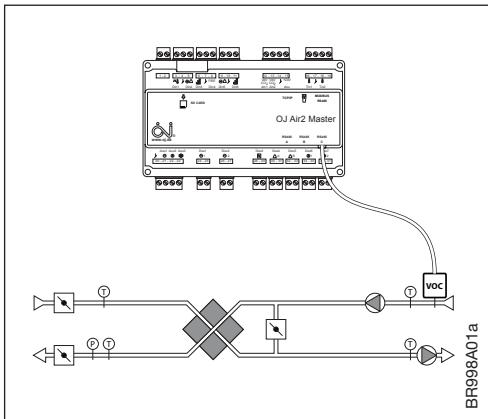


Fig. 2 Position of sensor within the duct

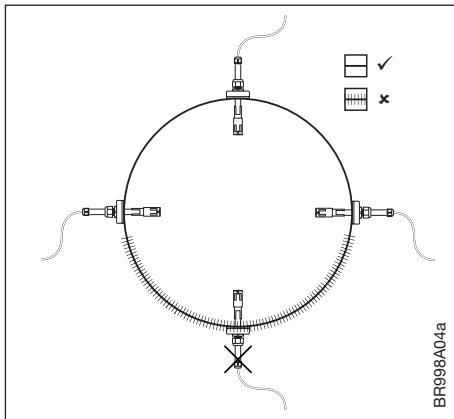


Fig. 3 Modbus connection

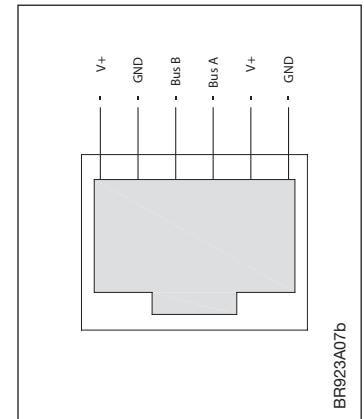


Fig. 4 Dimensioned drawing


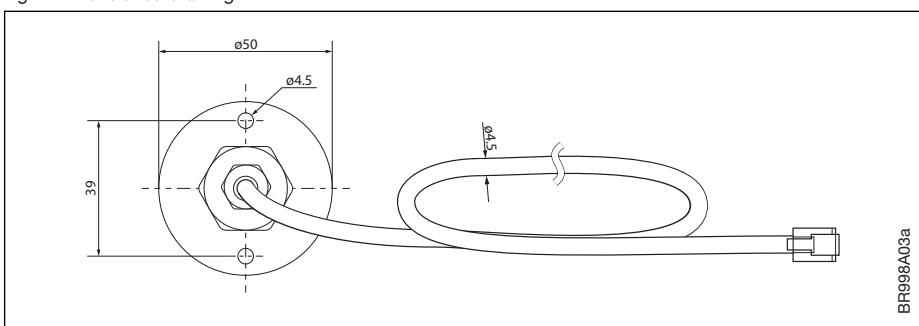


Fig. 5 Dimensioned drawing



OJ ELECTRONICS A/S
Stenager 13B · DK-6400 Sønderborg
Tel. +45 73 12 13 14 Fax +45 73 12 13 13
oj@ojelectronics.com · www.ojelectronics.com

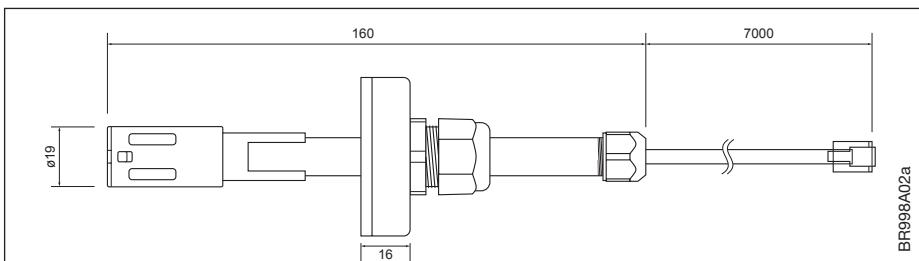

The OJ trademark is a registered trademark belonging to OJ Electronics A/S · © 2017 OJ Electronics A/S